

お客様により安心して燃焼機器をご使用いただくための「安全に関わる商品」です

不完全燃焼警報ユニット SG-30

万が一、燃焼機器が不完全燃焼を起こした場合、人体にとって有害な一酸化炭素(CO)が発生します。本器は一酸化炭素を検出すると、燃焼機器を停止させ、異常をブザーでお知らせします。光合成促進機グロウエアでのご利用をお奨め致します。




▼仕様表

項目	型式	SG-30
対象ガス		一酸化炭素
警報ガス濃度		100~250ppm
検知方式		半導体式
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		無警報時:約2.5W 警報時:約7W
警報出力		警報ランプ(黄色)、ブザー音
信号出力		無電圧b接点
質量		2.7kg

※警報ユニット内の不完全燃焼警報器は定期的(5年ごと)に交換が必要です。

▼外形寸法図

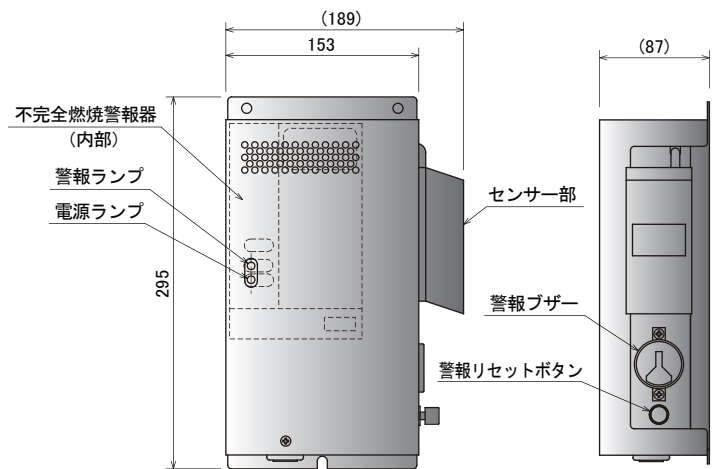

【ご使用にあたっての注意】

- 不完全燃焼を監視するためには、SG-30への電源は切らずに、常時通電状態にしてください。
- センサー部をふさいだり、水滴や薬剤がかからないようにしてください。故障や誤動作の原因となります。
- この商品の警報解除方法は「**手動復帰方式**」となります。安全装置作動後に燃焼機器を復帰させる際には、警報解除作業をおこなっていただく必要がありますので、予めご了承願います。詳しくは、販売店または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

■このカタログの記載内容は平成21年9月現在のものです。 ■製品の仕様およびデザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意 (ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や損害を未然に防止するものです。)

- 据付け、電気工事は必ず専門業者に依頼してください。施工は必ず付属の説明書に従って行ってください。
- ご使用前には、必ず『取扱説明書』をよく読んで、正しくお使いください。

みんなが豊かな生活に

ネポン株式会社 www.nepon.co.jp

〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢 411

営業部 農用グループ <ダイヤルイン> 046-247-3269 FAX 046-248-6317

営業部 環境グループ <ダイヤルイン> 046-247-3149 FAX 046-248-6317

営業所・出張所

札幌 TEL (011) 783-8151 FAX (011) 783-2751

仙台 TEL (022) 251-4791 FAX (022) 251-4112

盛岡 TEL (019) 661-6131 FAX (019) 661-7531

大宮 TEL (048) 664-1268 FAX (048) 664-1224

東京 TEL (03) 5367-6851 FAX (03) 5367-6850

厚木 TEL (046) 247-3130 FAX (046) 247-6296

松本 TEL (0263) 26-0514 FAX (0263) 26-0579

新潟 TEL (025) 234-2185 FAX (025) 265-7977

静岡 TEL (054) 261-8234 FAX (054) 261-3874

●本社：東京・渋谷 ●工場：厚木

名古屋 TEL (052) 777-0700 FAX (052) 777-0020

大阪 TEL (072) 640-4111 FAX (072) 640-4113

広島 TEL (082) 228-4261 FAX (082) 228-6225

高松 TEL (087) 867-7100 FAX (087) 867-7150

福岡 TEL (092) 921-6100 FAX (092) 921-6104

長崎 TEL (0957) 52-1071 FAX (0957) 52-1072

熊本 TEL (096) 389-1800 FAX (096) 389-1810

南九州 TEL (0985) 55-2121 FAX (0985) 55-2122

鹿児島 TEL (099) 263-4188 FAX (099) 263-4177

●出張所：盛岡 長崎 熊本 鹿児島