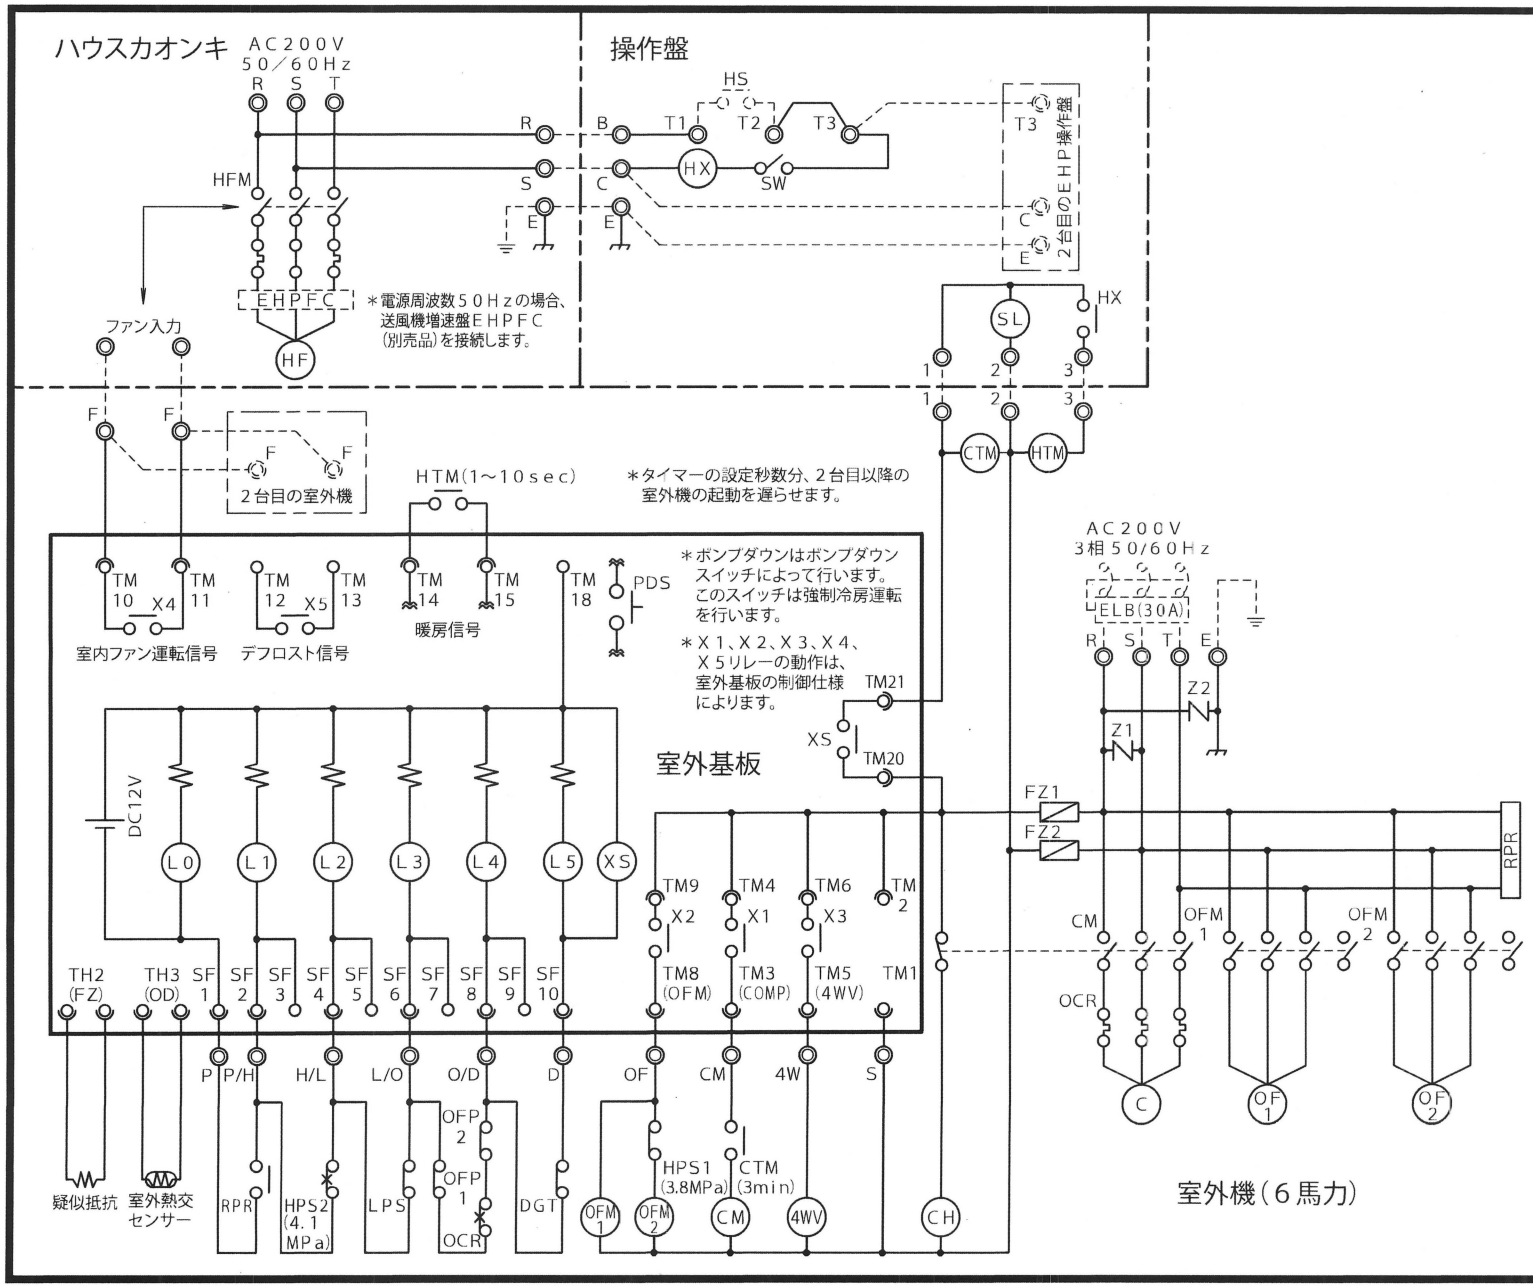


| | | |
|---|---|---|
| 室外基板 | X1 | コンプレッサ運転信号リレー |
| | X2 | 室外ファン運転信号リレー |
| | X3 | 4方弁運転信号リレー |
| | X4 | 室内ファン運転信号リレー |
| | X5 | デフロスト信号リレー |
| | XS | 安全回路信号リレー |
| | L0－5 | 安全回路表示ランプ |
| | PDS | ポンプダウンスイッチ |
| 室外機 | Z1，2 | 雷サージ吸収器 |
| | FZ1，2 | ヒューズ（5A） |
| | C | コンプレッサ |
| | CH | クランクケースヒーター |
| | CM | コンプレッサモータ電磁開閉器 |
| | DGT | ディスチャージガスサーモスタット |
| | HPS1 | 高圧スイッチ（自動復帰） |
| | HPS2 | 高圧スイッチ（手動復帰） |
| | LPS | 低圧スイッチ |
| | OCR | サーマルリレー |
| | OF1，2 | 室外ファン（OF1：上側、OF2：下側） |
| | OFM1，2 | 室外ファンモータ電磁接触器 |
| | OFP1，2 | 室外ファンモータプロテクター |
| | RPR | 逆相検知リレー |
| | 4WV | 4方弁 |
| | CTM | コンプレッサ起動遅延タイマー（3分） |
| | HTM | 暖房信号入力遅延タイマー（1～10秒可変） |
| HK | HF | HK送風機 |
| | HFM | HK送風機電磁開閉器 |
| | EHPFC | 送風機増速盤（別売品：電源周波数50Hz時に必要） |
| 操作盤 | SL | 運転準備ランプ |
| | SW | 運転スイッチ |
| | HS | 暖房信号 |
| | HX | 暖房信号リレー |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EHP61_1 | 日付 | 2022.05.31 | 製図 | 鈴木 |
| | 尺度 | NTS | 担当 | 岩清水 |
| 図面名 誰でもヒーポン 電気結線図 | 図面 | 第三角法 | 校閲 | 澤永 |
| | 図番 | 471269 | | |

ネポン株式会社